

コンクリートポンプ車
特定自主検査詳細記録表

3 年 間 保 存

証明書 発行日	年 月 日
証明書 発行No.	

極東PH75-25 (1/2)B

超音波探傷試験実施者

業者名	
報告書番号	
資格者氏名	
資格番号	

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

溶接部のき裂・損傷の検査については、目視にて異常があった場合、探傷器による検査を確実に実施すること。

※1 新車登録後、4年以上経過したコンクリートポンプ車は、本記録表内「UT」記号箇所は超音波探傷検査を実施すること。

超音波探傷検査を行った場合、検査実施者氏名、資格番号を本記録表に記載すること。

検査方法の記号は次のとおりである。PT:浸透探傷,UT:超音波探傷

新車登録	年 月
経過年数	年 ヶ月

区分	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1	検査結果		補修内容
						良	不良	
ブーム装置	1	第1ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打痕、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-1-1	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-9	ブーム内面突合せ溶接角部も検査	1-1-2	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-1		1-1-3	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-2		1-1-4	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-3	箱角部は溶接無し	1-1-5	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-4		1-1-6	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-5		1-1-7	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-6		1-1-8	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-7		1-1-9	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-8		1-1-10	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-9		1-1-11	目視、PT、UT、スケール			
		1-1-10	補強材溶接端部(端部に溶接無くビード延長)					
ブーム装置	1	第2ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打痕、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-2-1	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-12	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-3	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-4	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-5	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-6	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-7	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-8	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-9	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-10	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-11	目視、PT、UT、スケール			
		1-2-11		1-2-12	目視、PT、UT、スケール			
ブーム装置	1	第3ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打痕、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-3-1	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-12(AN)	補強材端部溶接部	1-3-2	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-1		1-3-3	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-2		1-3-4	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-3		1-3-5	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-4		1-3-6	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-5		1-3-7	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-6		1-3-8	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-7		1-3-9	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-8		1-3-10	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-9		1-3-11	目視、PT、UT、スケール			
		1-3-10		1-3-12	目視、PT、UT、スケール			
ブーム装置	1	第4ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打痕、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-4-1	目視、PT、UT、スケール			
		1-4-1		1-4-2	目視、PT、UT、スケール			
		1-4-2		1-4-3	目視、PT、UT、スケール			
		1-4-3		1-4-4	目視、PT、UT、スケール			
		1-4-4		1-4-5	目視、PT、UT、スケール			
		1-4-5		1-4-6	目視、PT、UT、スケール			
		1-4-6		1-4-7	目視、PT、UT、スケール			
		1-4-7						
		1-4-8						
		1-4-9						
		1-4-10						
		1-4-11						

コンクリートポンプ車
特定自主検査詳細記録表

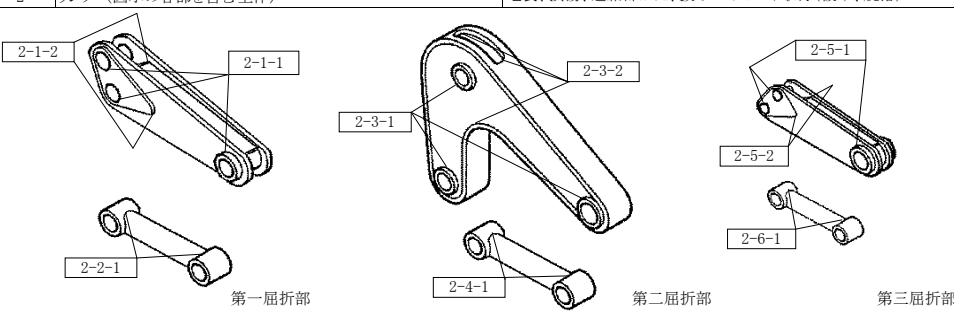
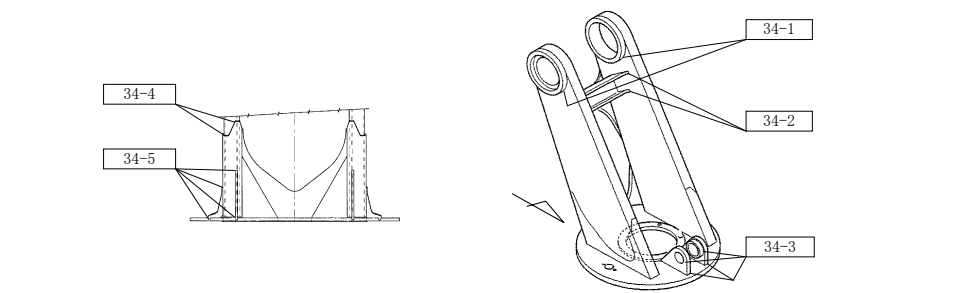
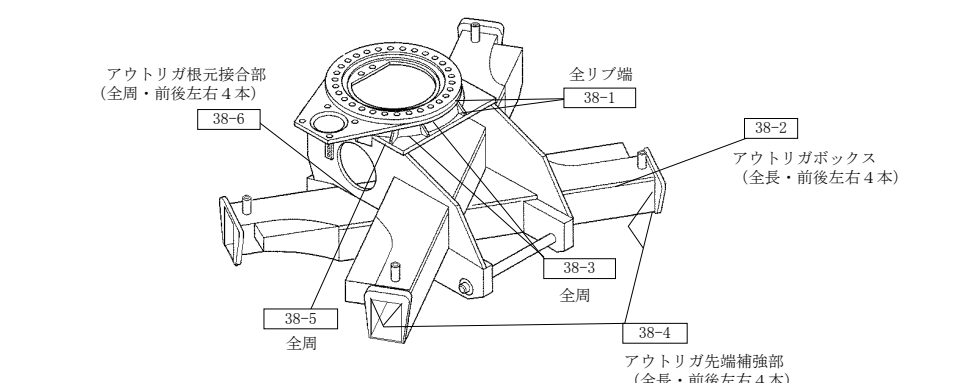
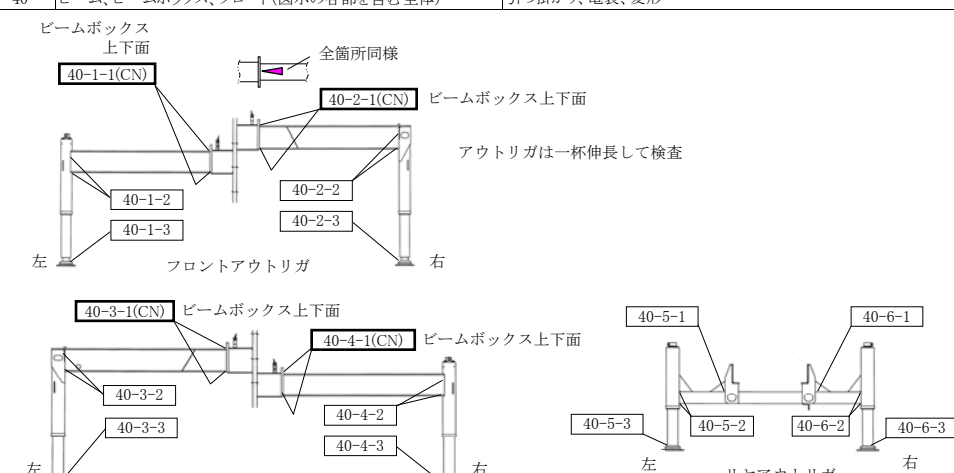
証明書 発行日	年 月 日
証明書 発行No.	

極東PH75-25 (2/2)B

標準No.	
-------	--

3 年 間 保 存

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

区分	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1	検査結果		補修 内容			
						良	不良				
リンク	2	リンク (図示の各部を含む全体)	亀裂、損傷、連結部がた、抜け止めボルト取付 (緩み、脱落)								
				2-1-1	目視、PT、UT、スケール						
				2-1-2	目視、PT、UT、スケール						
				2-2-1	目視、PT、UT、スケール						
				2-3-1	目視、PT、UT、スケール						
				2-3-2	目視、PT、UT、スケール						
				2-4-1	目視、PT、UT、スケール						
				2-5-1	目視、PT、UT、スケール						
				2-5-2	目視、PT、UT、スケール						
				2-6-1	目視、PT、UT、スケール						
旋 回 装 置	34	ターンテーブル (図示の各部を含む全体)	亀裂、変形								
				34-1	目視、PT、UT、スケール						
				34-2	目視、PT、UT、スケール						
				34-3	目視、PT、UT、スケール						
				34-4	目視、PT、UT、スケール						
				34-5	目視、PT、UT、スケール						
架 台	38	サブフレーム (図示の各部を含む全体)	亀裂、変形、取付								
				38-1	目視、PT、UT、スケール						
				38-2	目視、PT、UT、スケール						
				38-3	目視、PT、UT、スケール						
				38-4	目視、PT、UT、スケール						
				38-5	目視、PT、UT、スケール						
				38-6	目視、PT、UT、スケール						
ア ウ ト リ ガ ー	40	ビーム、ビームボックス、フロート (図示の各部を含む全体)	引っ掛かり、亀裂、変形								
				UT 40-1-1	目視、PT、UT、スケール						
				40-1-2	目視、PT、UT、スケール						
				40-1-3	目視、PT、UT、スケール						
				UT 40-2-1	目視、PT、UT、スケール						
				40-2-2	目視、PT、UT、スケール						
				40-2-3	目視、PT、UT、スケール						
				UT 40-3-1	目視、PT、UT、スケール						
				40-3-2	目視、PT、UT、スケール						
				40-3-3	目視、PT、UT、スケール						
				UT 40-4-1	目視、PT、UT、スケール						
				40-4-2	目視、PT、UT、スケール						
				40-4-3	目視、PT、UT、スケール						
				40-5-1	目視、PT、UT、スケール						
				40-5-2	目視、PT、UT、スケール						
				40-5-3	目視、PT、UT、スケール						
				40-6-1	目視、PT、UT、スケール						
				40-6-2	目視、PT、UT、スケール						
				40-6-3	目視、PT、UT、スケール						
備 考		1.検査結果が異常なものは図中にその内容を記載する。 2.過去補修箇所、新たな異常箇所のある場合は、図中、表中に追加番号を記入し検査結果を記載する。									
				記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
					X	△	A	T	C	L	-