

**コンクリートポンプ車
特定自主検査詳細記録表**

3年間保存

証明書 発行日	年月日
証明書 発行No.	

XCMG 34X-4Z (1/3)

標準No.

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

溶接部のき裂・損傷の検査については、目視にて異常のあった場合、探傷器による検査を確実に実施すること。

※1 新車登録後、4年以上経過したコンクリートポンプ車は、本記録表内「UT」記号箇所は超音波探傷検査を実施すること。

超音波探傷検査を行った場合、検査実施者氏名、資格番号を本記録表に記載すること。

検査方法の記号は次のとおりである。PT:浸透探傷、UT:超音波探傷

超音波探傷試験実施者

業者名	
報告書番号	
資格者氏名	
資格番号	

区分 ブーム 装置	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1		検査結果 良	検査結果 不良	補修 内容
					新車登録	年月			
1	1	第1ブーム(図示の各部を含む)	曲がり、ねじれ、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-1-1	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-2	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-3(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-4(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-5	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-6	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-7(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-8	目視、PT、UT、スケール				
				下側溶接面	配管サポート溶接部				
				1-1-9	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-10(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-1-11	目視、PT、UT、スケール				
1	2	第2ブーム(図示の各部を含む)	曲がり、ねじれ、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-2-1	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-2	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-3(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-4	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-5(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-6(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-7	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-8	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-9(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-10	目視、PT、UT、スケール				
				1-2-11	目視、PT、UT、スケール				
				ボス周り					
1	3	第3ブーム(図示の各部を含む)	曲がり、ねじれ、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-3-1	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-2(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-3	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-4	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-5	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-6(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				両側面	配管サポート溶接部				
				1-3-7	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-8	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-9	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-10	目視、PT、UT、スケール				
				1-3-11	目視、PT、UT、スケール				
1	4	第4ブーム(図示の各部を含む)	曲がり、ねじれ、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-4-1	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-2(BRUT)	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-3	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-4	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-5	目視、PT、UT、スケール				
				両側面	配管サポート				
				1-4-6	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-7	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-8	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-9	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-10	目視、PT、UT、スケール				
				1-4-11	目視、PT、UT、スケール				

コンクリートポンプ車 特定自主検査詳細記録表

3年間保存

証明書 発行日	年　月　日
証明書 発行No.	

XCMG 34X-4Z (2/3)

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

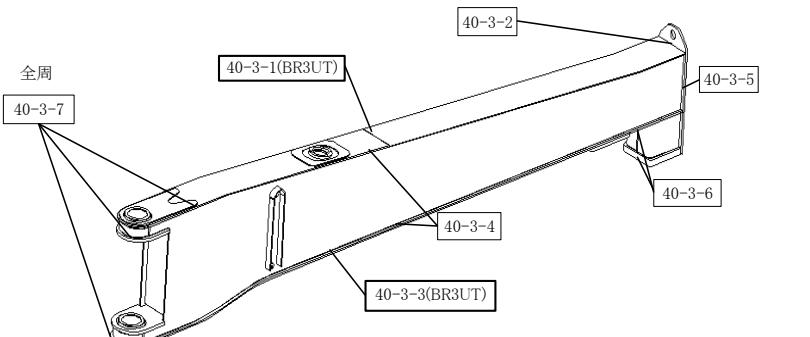
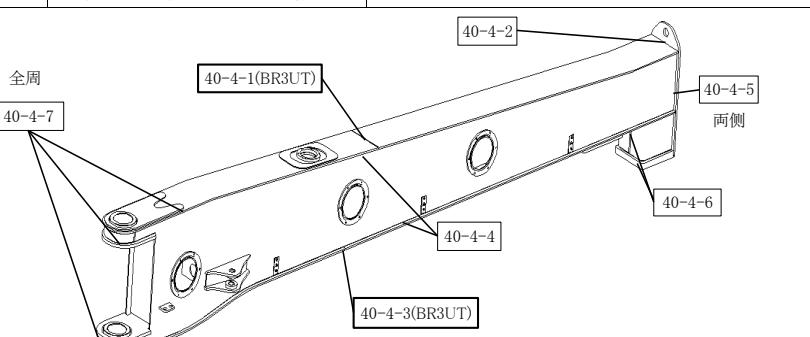
**コンクリートポンプ車
特定自主検査詳細記録表**

3年間保存

証明書 発行日	年月日
証明書 発行No.	

XCMG 34X-4Z (3/3)

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

区分 ブーム装置	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1		検査結果 良 不良	補修内容						
					目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
40	ビーム、ビームボックス、フロート(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷		40-3-1(BR3UT)	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-3-2	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-3-3(BR3UT)	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-3-4	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-3-5	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-3-6	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-3-7	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
40	ビーム、ビームボックス、フロート(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷		40-4-1(BR3UT)	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-4-2	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-4-3(BR3UT)	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-4-4	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-4-5	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-4-6	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
				40-4-7	目視、PT、UT、スケール	目視、PT、UT、スケール								
備考	1. 検査結果が異常なものは図中にその内容を記載する。 2. 過去補修箇所、新たな異常箇所のある場合は、図中、表中に追加番号を記入し検査結果を記載する。						記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	X	△	A	T	C	L		-						