

コンクリートポンプ車
特定自主検査詳細記録表

3 年 間 保 存

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

溶接部のき裂・損傷の検査については、目視にて異常のあった場合、探傷器による検査を確実に実施すること。

※1 新車登録後、4年以上経過したコンクリートポンプ車は、本記録表内「UT」記号箇所は超音波探傷検査を実施すること。

超音波探傷検査を行った場合、検査実施者氏名、資格番号を本記録表に記載すること。

検査方法の記号は次のとおりである。PT:浸透探傷,UT:超音波探傷

証明書 発行日	年 月 日
------------	-------

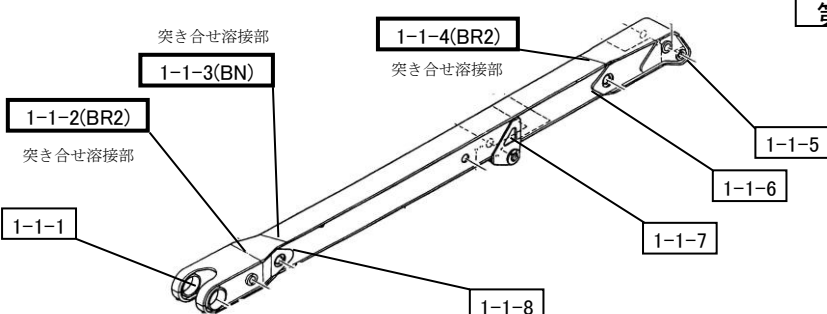
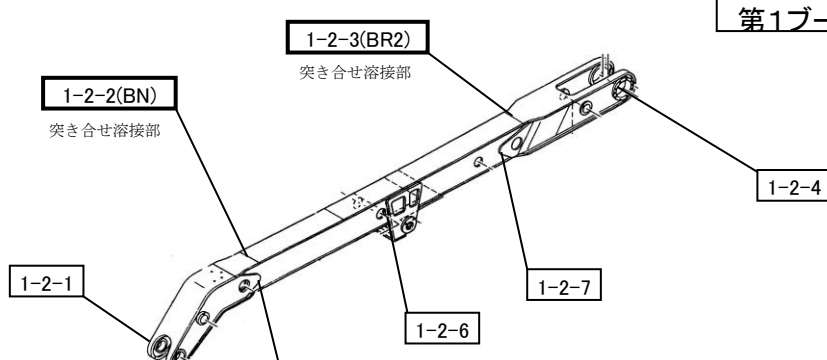
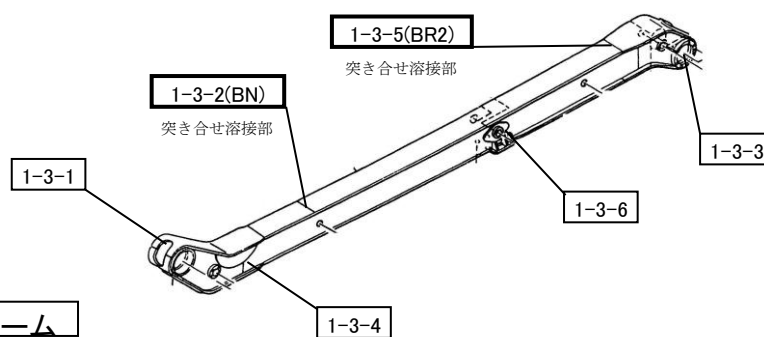
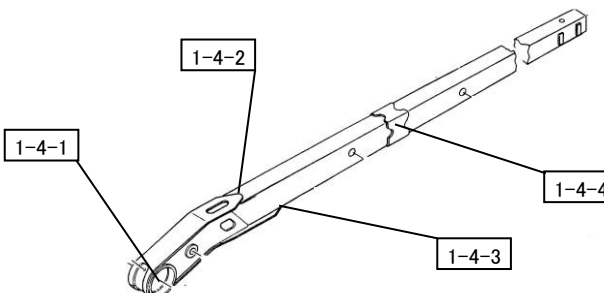
証明書 発行No.	
--------------	--

印章No.	
-------	--

新車登録	年 月
経過年数	年 ヶ月

超音波探傷試験実施者

業者名	
報告書番号	
資格者氏名	
資格番号	

区分	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1	検査結果	補修内容
						良	不良
ブーム装置	1	第1ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-1-1	目視、PT、UT、スケール		
			第2ブーム	UT 1-1-2	目視、PT、UT、スケール		
				UT 1-1-3	目視、PT、UT、スケール		
				UT 1-1-4	目視、PT、UT、スケール		
				1-1-5	目視、PT、UT、スケール		
				1-1-6	目視、PT、UT、スケール		
				1-1-7	目視、PT、UT、スケール		
				1-1-8	目視、PT、UT、スケール		
ブーム装置	1	第2ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-2-1	目視、PT、UT、スケール		
			第1ブーム	UT 1-2-2	目視、PT、UT、スケール		
				UT 1-2-3	目視、PT、UT、スケール		
				1-2-4	目視、PT、UT、スケール		
				1-2-5	目視、PT、UT、スケール		
				1-2-6	目視、PT、UT、スケール		
				1-2-7	目視、PT、UT、スケール		
ブーム装置	1	第3ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-3-1	目視、PT、UT、スケール		
			第4ブーム	UT 1-3-2	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-3	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-4	目視、PT、UT、スケール		
				UT 1-3-5	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-6	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-7	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-8	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-9	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-10	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-11	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-12	目視、PT、UT、スケール		
				1-3-13	目視、PT、UT、スケール		
ブーム装置	1	第4ブーム(図示の各部を含む全体)	曲がり、ねじれ、打こん、局部的へこみ、溶接部の亀裂・損傷	1-4-1	目視、PT、UT、スケール		
			第3ブーム	1-4-2	目視、PT、UT、スケール		
				1-4-3	目視、PT、UT、スケール		
				1-4-4	目視、PT、UT、スケール		
				1-4-5	目視、PT、UT、スケール		
				1-4-6	目視、PT、UT、スケール		

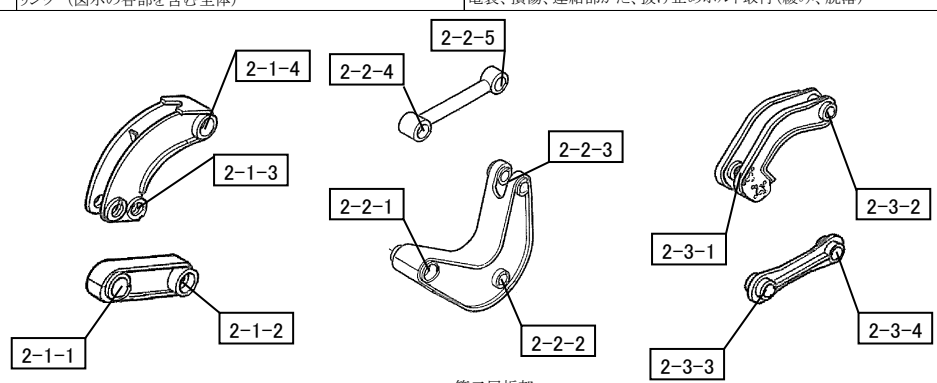
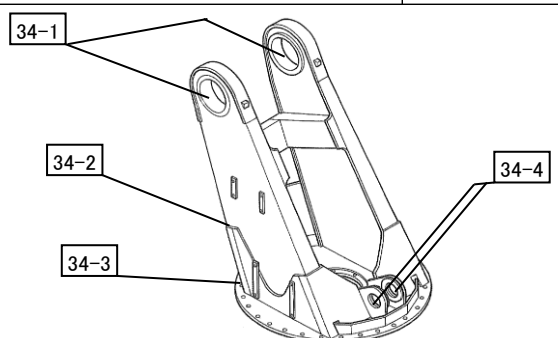
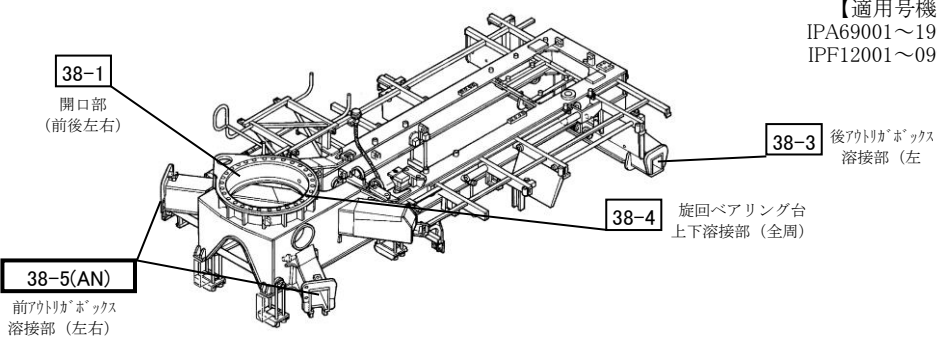
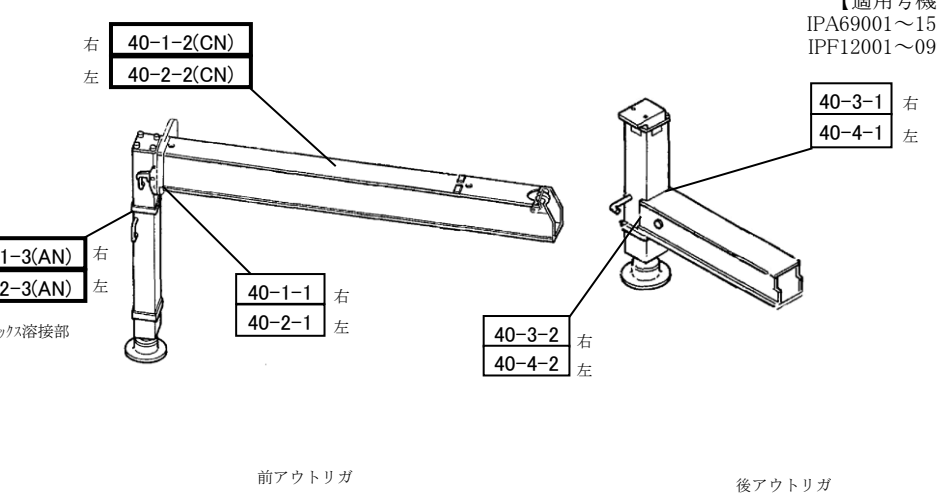
コンクリートポンプ車
特定自主検査詳細記録表

証明書 発行日	年 月 日
証明書 発行No.	

標章No.	
-------	--

3 年 間 保 存

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-01&02におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

区分	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1	検査結果		補修 内容				
						良	不良					
リンク	2	リンク（図示の各部を含む全体）	亀裂、損傷、連結部がた、抜け止めボルト取付（緩み、脱落）		目視、PT、UT、スケール							
				2-1-1	目視、PT、UT、スケール							
			2-1-2	目視、PT、UT、スケール								
			2-1-3	目視、PT、UT、スケール								
			2-1-4	目視、PT、UT、スケール								
			2-1-5	目視、PT、UT、スケール								
			2-2-1	目視、PT、UT、スケール								
			2-2-2	目視、PT、UT、スケール								
			2-2-3	目視、PT、UT、スケール								
			2-2-4	目視、PT、UT、スケール								
			2-2-5	目視、PT、UT、スケール								
			2-3-1	目視、PT、UT、スケール								
			2-3-2	目視、PT、UT、スケール								
			2-3-3	目視、PT、UT、スケール								
			2-3-4	目視、PT、UT、スケール								
			2-3-5	目視、PT、UT、スケール								
旋回装置	34	ターンテーブル（図示の各部を含む全体）	亀裂、変形		34-1 目視、PT、UT、スケール							
				34-2	目視、PT、UT、スケール							
			34-3	目視、PT、UT、スケール								
			34-4	目視、PT、UT、スケール								
			34-5	目視、PT、UT、スケール								
	架台	38	サブフレーム（図示の各部を含む全体）	亀裂、変形、取付		38-1 目視、PT、UT、スケール						
				38-2	目視、PT、UT、スケール							
			38-3	目視、PT、UT、スケール								
			38-4	目視、PT、UT、スケール								
			38-5	目視、PT、UT、スケール								
			38-6	目視、PT、UT、スケール								
アウトリガー		40	ビーム、ビームボックス、フロート（図示の各部を含む全体）	引つ掛かり、き裂、変形		40-1-1 目視、PT、UT、スケール						
				40-1-2	目視、PT、UT、スケール							
			40-1-3	目視、PT、UT、スケール								
			40-2-1	目視、PT、UT、スケール								
			40-2-2	目視、PT、UT、スケール								
			40-2-3	目視、PT、UT、スケール								
			40-3-1	目視、PT、UT、スケール								
			40-3-2	目視、PT、UT、スケール								
			40-4-1	目視、PT、UT、スケール								
			40-4-2	目視、PT、UT、スケール								
	備考	1.検査結果が異常なものは図中にその内容を記載する。 2.過去補修箇所、新たな異常箇所のある場合は、図中、表中に追加番号を記入し検査結果を記載する。				記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水
					X	△	A	T	C	L	-	

コンクリートポンプ車
特定自主検査詳細記録表

証明書 発行日	年 月 日
証明書 発行No.	

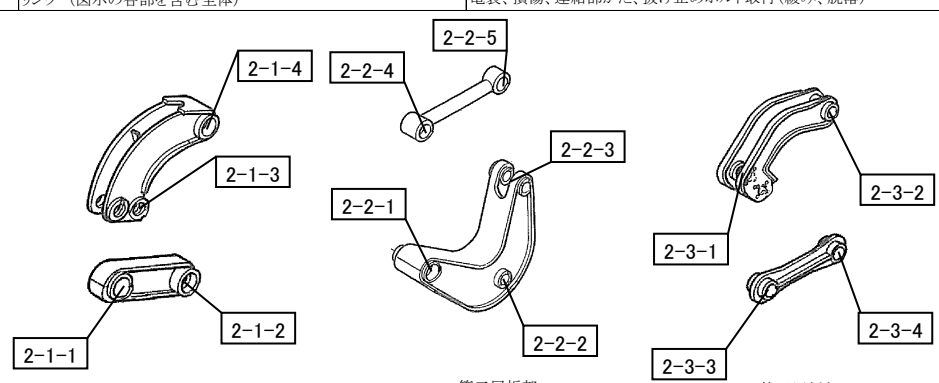
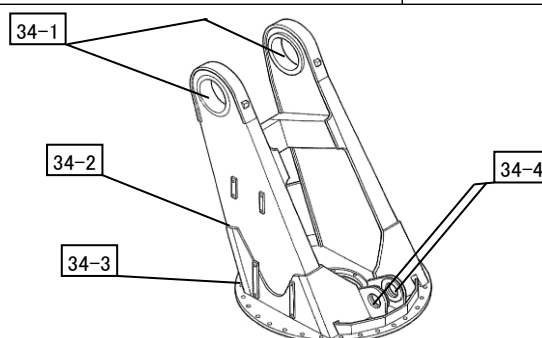
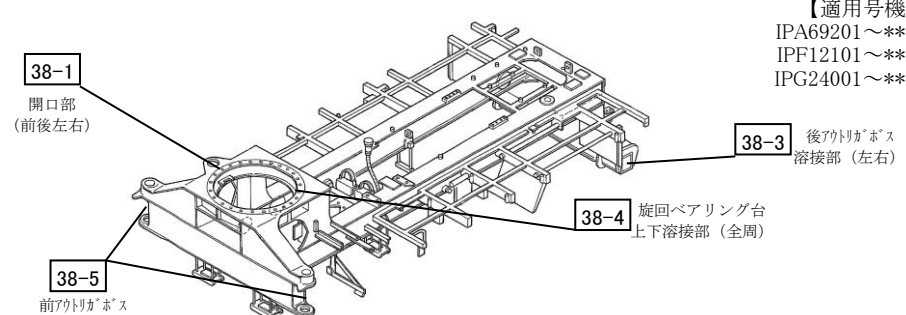
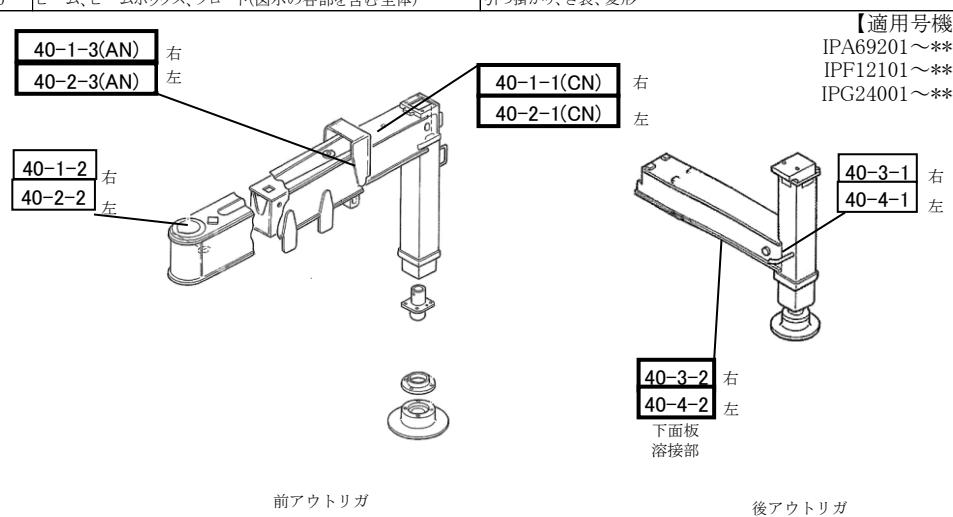
IHI IPF100B-8E26/4

IHI IPG125B-8E26/4

標章No.	
-------	--

3 年 間 保 存

この記録表は、コンクリートポンプ車特定自主検査記録表様式SR-CP-03&04におけるブーム装置及びアウトリガーに関する検査の機械別詳細を示したものである。

区分	NO.	検査箇所	検査内容	符号	検査方法※1	検査結果		補修内容				
						良	不良					
リンク	2	リンク（図示の各部を含む全体）	亀裂、損傷、連結部がた、抜け止めボルト取付（緩み、脱落）		目視、PT、UT、スケール							
				2-1-1 目視、PT、UT、スケール								
				2-1-2 目視、PT、UT、スケール								
				2-1-3 目視、PT、UT、スケール								
				2-1-4 目視、PT、UT、スケール								
				2-2-1 目視、PT、UT、スケール								
				2-2-2 目視、PT、UT、スケール								
				2-2-3 目視、PT、UT、スケール								
				2-2-4 目視、PT、UT、スケール								
				2-2-5 目視、PT、UT、スケール								
				2-3-1 目視、PT、UT、スケール								
				2-3-2 目視、PT、UT、スケール								
				2-3-3 目視、PT、UT、スケール								
				2-3-4 目視、PT、UT、スケール								
				2-3-5 目視、PT、UT、スケール								
旋回装置	34	ターンテーブル（図示の各部を含む全体）	亀裂、変形	34-1 目視、PT、UT、スケール								
				34-2 目視、PT、UT、スケール								
				34-3 目視、PT、UT、スケール								
				34-4 目視、PT、UT、スケール								
				34-5 目視、PT、UT、スケール								
架台	38	サブフレーム（図示の各部を含む全体）	亀裂、変形、取付	38-1 目視、PT、UT、スケール								
				38-2 目視、PT、UT、スケール								
				38-3 目視、PT、UT、スケール								
				38-4 目視、PT、UT、スケール								
				38-5 目視、PT、UT、スケール								
				38-6 目視、PT、UT、スケール								
アウトリガー	40	ビーム、ビームボックス、フロート（図示の各部を含む全体）	引っ掛かり、き裂、変形	40-1-1 目視、PT、UT、スケール								
				40-1-2 目視、PT、UT、スケール								
				40-1-3 目視、PT、UT、スケール								
				40-2-1 目視、PT、UT、スケール								
				40-2-2 目視、PT、UT、スケール								
				40-3-1 目視、PT、UT、スケール								
				40-3-2 目視、PT、UT、スケール								
				40-4-1 目視、PT、UT、スケール								
				40-4-2 目視、PT、UT、スケール								
備考	1.検査結果が異常なものは図中にその内容を記載する。 2.過去補修箇所、新たな異常箇所のある場合は、図中、表中に追加番号を記入し検査結果を記載する。				記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
						X	△	A	T	C	L	-